



樣 品 檢 驗 報 告 書

委託單位：臺北市立麗山高級中學 報告編號：1060807-16 採樣行程代碼：——
 委託業別：學校 報告日期：106.08.14
 採樣單位：台技水質環保科技檢驗室 採樣時間：106 年 08 月 07 日 10 時 33 分
 樣品基質：飲用水 收樣時間：106 年 08 月 07 日 15 時 10 分
 樣品編號：1060807-0434 聯絡人員：業務部
 採樣地址：台北市內湖區環山路二段 100 號(行政大樓一樓健康中心內 飲水機)

項	檢 驗 項 目	檢 驗 結 果	檢 驗 方 法	培養起迄時間	備 註
	總 菌 落 數	88 CFU/mL	NIEA E203.56B	08/07 18:00~08/09 18:00	飲用水水質標準 為 100 CFU/mL 以下
*	大 腸 桿 菌 群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	08/07 21:50~08/08 19:50	飲用水水質標準 為 6 CFU/100mL 以下
	以 下 空 白				

備 註：1. 本報告共 10 頁，分離使用無效。
 2. 認可欄標示"*"者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。
 3. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。
 4. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。
 5. 檢驗項目總菌落數所使用培養基為 TGE Agar (DIFCO)，培養條件為 35±1℃、48±3 小時。
 6. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為 LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為 35±1℃、24±2 小時。
 7. 檢測項目總菌落數自中華民國 94 年 5 月 30 日修正飲用水水質標準法規後，便不再管制要求需小於 100 CFU/ml 以下，檢測目的僅供做為飲用水設備消毒性指標。


聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
 2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公 司 名 稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳 雅 決

檢驗室主任：陳 慶 洲
 無機檢測類報告簽署人：陳 慶 洲
 H S I - 0 1

(Handwritten signature)

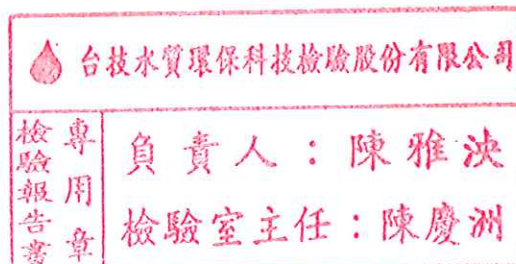



樣品檢驗報告書

委託單位：臺北市立麗山高級中學
 委託業別：學校
 採樣單位：台技水質環保科技檢驗室
 樣品基質：飲用水
 樣品編號：1060807-0435
 採樣地址：台北市內湖區環山路二段 100 號(南棟二樓西側 飲水機)

報告編號：1060807-16 採樣行程代碼：---
 報告日期：106.08.14
 採樣時間：106 年 08 月 07 日 10 時 38 分
 收樣時間：106 年 08 月 07 日 15 時 10 分
 聯絡人員：業務部

認可	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	培養起迄時間	備註
	總菌落數	<5 CFU/mL	NIEA E203.56B	08/07 18:00~08/09 18:00	飲用水水質標準為 100 CFU/mL 以下
*	大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	08/07 21:50~08/08 19:50	飲用水水質標準為 6 CFU/100mL 以下
	以下空白				

備註：1. 本報告共 10 頁，分離使用無效。
 2. 認可欄標示"※"者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。
 3. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。
 4. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。
 5. 檢驗項目總菌落數所使用培養基為 TGE Agar (DIFCO)，培養條件為 35±1℃、48±3 小時。
 6. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為 LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為 35±1℃、24±2 小時。
 7. 檢測項目總菌落數自中華民國 94 年 5 月 30 日修正飲用水水質標準法規後，便不再管制要求需小於 100 CFU/ml 以下，檢測目的僅供做為飲用水設備消毒性指標。


聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
 2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅泐

檢驗室主任：陳慶洲
 無機檢測類報告簽署人：陳慶洲
 H S I - 0 1

(Handwritten signature)

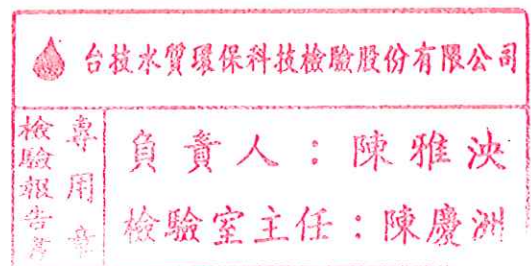



樣品檢驗報告書

委託單位：臺北市立麗山高級中學
 委託業別：學校
 採樣單位：台技水質環保科技檢驗室
 樣品基質：飲用水
 樣品編號：1060807-0436
 採樣地址：台北市內湖區環山路二段 100 號(南棟二樓東側 飲水機)

報告編號：1060807-16 採樣行程代碼：---
 報告日期：106.08.14
 採樣時間：106 年 08 月 07 日 10 時 42 分
 收樣時間：106 年 08 月 07 日 15 時 10 分
 聯絡人員：業務部

認可	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	培養起迄時間	備註
	總菌落數	<5 CFU/mL	NIEA E203.56B	08/07 18:00~08/09 18:00	飲用水水質標準 為 100 CFU/mL 以下
*	大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	08/07 21:50~08/08 19:50	飲用水水質標準 為 6 CFU/100mL 以下
	以下空白				

備註：1. 本報告共 10 頁，分離使用無效。
 2. 認可欄標示"*"者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。
 3. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。
 4. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。
 5. 檢驗項目總菌落數所使用培養基為 TGE Agar (DIFCO)，培養條件為 35±1℃、48±3 小時。
 6. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為 LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為 35±1℃、24±2 小時。
 7. 檢測項目總菌落數自中華民國 94 年 5 月 30 日修正飲用水水質標準法規後，便不再管制要求需小於 100 CFU/ml 以下，檢測目的僅供做為飲用水設備消毒性指標。


聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
 2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅決

檢驗室主任：陳慶洲
 無機檢測類報告簽署人：陳慶洲
 H S I - 0 1

(Handwritten signature)

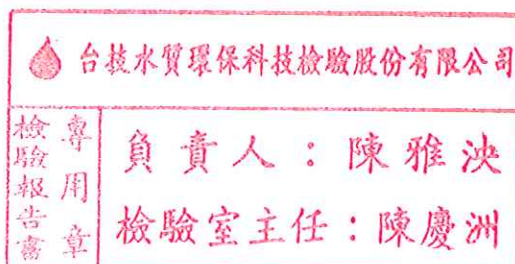



樣品檢驗報告書

委託單位：臺北市立麗山高級中學
 委託業別：學校
 採樣單位：台技水質環保科技檢驗室
 樣品基質：飲用水
 樣品編號：1060807-0437
 採樣地址：台北市內湖區環山路二段100號(南棟三樓東側 飲水機)

報告編號：1060807-16採樣行程代碼：——
 報告日期：106.08.14
 採樣時間：106年08月07日10時46分
 收樣時間：106年08月07日15時10分
 聯絡人員：業務部

項	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	培養起迄時間	備註
	總菌落數	<5 CFU/mL	NIEA E203.56B	08/07 18:00~08/09 18:00	飲用水水質標準為100 CFU/mL以下
*	大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	08/07 21:50~08/08 19:50	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
	以下空白				


備註：1. 本報告共10頁，分離使用無效。
 2. 認可欄標示"*"者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。
 3. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。
 4. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。
 5. 檢驗項目總菌落數所使用培養基為TGE Agar (DIFCO)，培養條件為35±1℃、48±3小時。
 6. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為35±1℃、24±2小時。
 7. 檢測項目總菌落數自中華民國94年5月30日修正飲用水水質標準法規後，便不再管制要求需小於100 CFU/ml以下，檢測目的僅供做為飲用水設備消毒性指標。

聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
 2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅決

檢驗室主任：陳慶洲
 無機檢測報告簽署人：陳慶洲
 H S I - 0 1

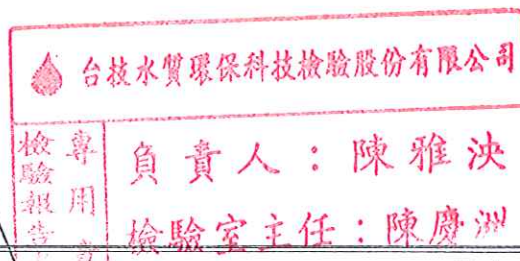

頁次 (04/10)



樣品檢驗報告書

委託單位：臺北市立麗山高級中學 報告編號：1060807-16 採樣行程代碼：---
 委託業別：學校 報告日期：106.08.14
 採樣單位：台技水質環保科技檢驗室 採樣時間：106 年 08 月 07 日 10 時 50 分
 樣品基質：飲用水 收樣時間：106 年 08 月 07 日 15 時 10 分
 樣品編號：1060807-0438 聯絡人員：業務部
 採樣地址：台北市內湖區環山路二段 100 號(南棟四樓東側 飲水機)

項	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	培養起迄時間	備註
	總菌落數	<5 CFU/mL	NIEA E203.56B	08/07 18:00~08/09 18:00	飲用水水質標準為 100 CFU/mL 以下
*	大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	08/07 21:50~08/08 19:50	飲用水水質標準為 6 CFU/100mL 以下
	以下空白				

備註：1. 本報告共 10 頁，分離使用無效。
 2. 認可欄標示"*"者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。
 3. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。
 4. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。
 5. 檢驗項目總菌落數所使用培養基為 TGE Agar (DIFCO)，培養條件為 35±1℃、48±3 小時。
 6. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為 LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為 35±1℃、24±2 小時。
 7. 檢測項目總菌落數自中華民國 94 年 5 月 30 日修正飲用水水質標準法規後，便不再管制要求需小於 100 CFU/ml 以下，檢測目的僅供做為飲用水設備消毒性指標。


聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
 2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅決

檢驗室主任：陳慶洲
 無機檢測報告簽署人：陳慶洲
 H S I - 0 1

(Handwritten signature)

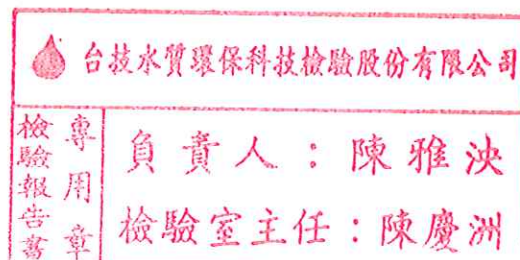



樣品檢驗報告書

委託單位：臺北市立麗山高級中學 報告編號：1060807-16 採樣行程代碼：---
 委託業別：學校 報告日期：106.08.14
 採樣單位：台技水質環保科技檢驗室 採樣時間：106 年 08 月 07 日 10 時 54 分
 樣品基質：飲用水 收樣時間：106 年 08 月 07 日 15 時 10 分
 樣品編號：1060807-0439 聯絡人員：業務部
 採樣地址：台北市內湖區環山路二段 100 號(中棟三樓東側 飲水機)

項	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	培養起迄時間	備註
	總菌落數	<5 CFU/mL	NIEA E203.56B	08/07 18:00~08/09 18:00	飲用水水質標準為 100 CFU/mL 以下
*	大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	08/07 21:50~08/08 19:50	飲用水水質標準為 6 CFU/100mL 以下
	以下空白				

備註：1. 本報告共 10 頁，分離使用無效。

2. 認可欄標示"*"者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。
3. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。
4. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。
5. 檢驗項目總菌落數所使用培養基為 TGE Agar (DIFCO)，培養條件為 $35\pm 1^{\circ}\text{C}$ 、 48 ± 3 小時。
6. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為 LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為 $35\pm 1^{\circ}\text{C}$ 、 24 ± 2 小時。
7. 檢測項目總菌落數自中華民國 94 年 5 月 30 日修正飲用水水質標準法規後，便不再管制要求需小於 100 CFU/ml 以下，檢測目的僅供做為飲用水設備消毒性指標。

聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。


2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅泐

檢驗室主任：陳慶洲
 無機檢測報告簽署人：陳慶洲
 H S I - 0 1

(Handwritten signature)

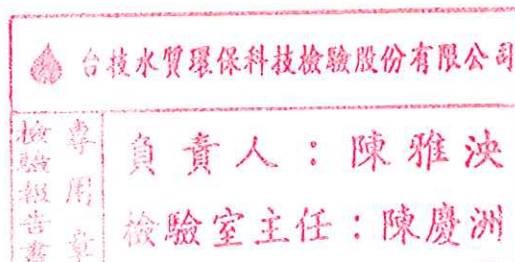



樣品檢驗報告書

委託單位：臺北市立麗山高級中學
 委託業別：學校
 採樣單位：台技水質環保科技檢驗室
 樣品基質：飲用水
 樣品編號：1060807-0440
 採樣地址：台北市內湖區環山路二段 100 號(中棟三樓西側 飲水機)

報告編號：1060807-16採樣行程代碼：---
 報告日期：106.08.14
 採樣時間：106 年 08 月 07 日 10 時 58 分
 收樣時間：106 年 08 月 07 日 15 時 10 分
 聯絡人員：業務部

項	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	培養起迄時間	備註
	總菌落數	<5 CFU/mL	NIEA E203.56B	08/07 18:00~08/09 18:00	飲用水水質標準為 100 CFU/mL 以下
*	大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	08/07 21:50~08/08 19:50	飲用水水質標準為 6 CFU/100mL 以下
	以下空白				

備註：1. 本報告共 10 頁，分離使用無效。
 2. 認可欄標示"*"者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。
 3. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。
 4. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。
 5. 檢驗項目總菌落數所使用培養基為 TGE Agar (DIFCO)，培養條件為 35±1℃、48±3 小時。
 6. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為 LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為 35±1℃、24±2 小時。
 7. 檢測項目總菌落數自中華民國 94 年 5 月 30 日修正飲用水水質標準法規後，便不再管制要求需小於 100 CFU/ml 以下，檢測目的僅供做為飲用水設備消毒性指標。

聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
 2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅泐

檢驗室主任：陳慶洲
 無機檢測報告簽署人：陳慶洲
 H S I - 0 1

(Handwritten signature)

台技水質環保科技檢驗股份有限公司
 負責人：陳雅泐
 檢驗室主任：陳慶洲



樣 品 檢 驗 報 告 書

委託單位：臺北市立麗山高級中學
 委託業別：學校
 採樣單位：台技水質環保科技檢驗室
 樣品基質：飲用水
 樣品編號：1060807-0441
 採樣地址：台北市內湖區環山路二段 100 號(中棟一樓西側 飲水機)

報告編號：1060807-16採樣行程代碼：---
 報告日期：106.08.14
 採樣時間：106 年 08 月 07 日 11 時 02 分
 收樣時間：106 年 08 月 07 日 15 時 10 分
 聯絡人員：業務部

認可	檢 驗 項 目	檢 驗 結 果	檢 驗 方 法	培養起迄時間	備 註
	總 菌 落 數	<5 CFU/mL	NIEA E203.56B	08/07 18:00~08/09 18:00	飲用水水質標準 為 100 CFU/mL 以下
*	大 腸 桿 菌 群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	08/07 21:50~08/08 19:50	飲用水水質標準 為 6 CFU/100mL 以下
	以 下 空 白				


備 註：1. 本報告共 10 頁，分離使用無效。
 2. 認可欄標示"※"者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告检测方法進行檢測。
 3. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。
 4. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。
 5. 檢驗項目總菌落數所使用培養基為 TGE Agar (DIFCO)，培養條件為 35±1℃、48±3 小時。
 6. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為 LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為 35±1℃、24±2 小時。
 7. 檢測項目總菌落數自中華民國 94 年 5 月 30 日修正飲用水水質標準法規後，便不再管制要求需小於 100 CFU/ml 以下，檢測目的僅供做為飲用水設備消毒性指標。

聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
 2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公 司 名 稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳 雅 決

檢驗室主任：陳 慶 洲
 無機檢測類報告簽署人：陳 慶 洲
 H S I - 0 1

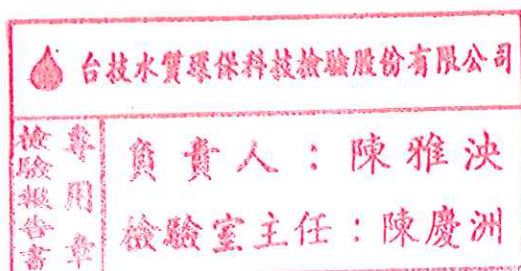



樣 品 檢 驗 報 告 書

委託單位：臺北市立麗山高級中學
 委託業別：學校
 採樣單位：台技水質環保科技檢驗室
 樣品基質：飲用水
 樣品編號：1060807-0442
 採樣地址：台北市內湖區環山路二段 100 號(中棟一樓東側 飲水機)

報告編號：1060807-16採樣行程代碼：---
 報告日期：106.08.14
 採樣時間：106 年 08 月 07 日 11 時 06 分
 收樣時間：106 年 08 月 07 日 15 時 10 分
 聯絡人員：業務部

項	檢 驗 項 目	檢 驗 結 果	檢 驗 方 法	培 養 起 迄 時 間	備 註
	總 菌 落 數	<5 CFU/mL	NIEA E203.56B	08/07 18:00~08/09 18:00	飲用水水質標準 為 100 CFU/mL 以下
*	大 腸 桿 菌 群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	08/07 21:50~08/08 19:50	飲用水水質標準 為 6 CFU/100mL 以下
	以 下 空 白				

備 註：1. 本報告共 10 頁，分離使用無效。
 2. 認可欄標示"※"者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。
 3. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。
 4. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。
 5. 檢驗項目總菌落數所使用培養基為 TGE Agar (DIFCO)，培養條件為 35±1℃、48±3 小時。
 6. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為 LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為 35±1℃、24±2 小時。
 7. 檢測項目總菌落數自中華民國 94 年 5 月 30 日修正飲用水水質標準法規後，便不再管制要求需小於 100 CFU/ml 以下，檢測目的僅供做為飲用水設備消毒性指標。


聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
 2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公 司 名 稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳 雅 泐

檢驗室主任：陳 慶 洲
 無機檢測報告簽署人：陳 慶 洲
 H S I - 0 1

(Handwritten signature)

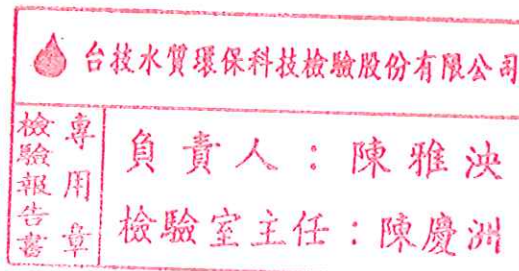



樣 品 檢 驗 報 告 書

委託單位：臺北市立麗山高級中學 報告編號：1060807-16 採樣行程代碼：---
 委託業別：學校 報告日期：106.08.14
 採樣單位：台技水質環保科技檢驗室 採樣時間：106 年 08 月 07 日 11 時 11 分
 樣品基質：飲用水 收樣時間：106 年 08 月 07 日 15 時 10 分
 樣品編號：1060807-0443 聯絡人員：業務部
 採樣地址：台北市內湖區環山路二段 100 號(一樓警衛室 飲水機)

可	檢 驗 項 目	檢 驗 結 果	檢 驗 方 法	培養起迄時間	備 註
	總 菌 落 數	<5 CFU/mL	NIEA E203.56B	08/07 18:00~08/09 18:00	飲用水水質標準 為 100 CFU/mL 以下
*	大 腸 桿 菌 群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	08/07 21:50~08/08 19:50	飲用水水質標準 為 6 CFU/100mL 以下
	以 下 空 白				

備 註：1. 本報告共 10 頁，分離使用無效。

2. 認可欄標示"※"者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。
3. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。
4. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。
5. 檢驗項目總菌落數所使用培養基為 TGE Agar (DIFCO)，培養條件為 35±1℃、48±3 小時。
6. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為 LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為 35±1℃、24±2 小時。
7. 檢測項目總菌落數自中華民國 94 年 5 月 30 日修正飲用水水質標準法規後，便不再管制要求需小於 100 CFU/ml 以下，檢測目的僅供做為飲用水設備消毒性指標。

聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
 2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公 司 名 稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳 雅 決

檢驗室主任：陳 慶 洲
 無機檢測類報告簽署人：陳 慶 洲
 H S I - 0 1





樣 品 檢 驗 報 告 書

委託單位：臺北市立麗山高級中學
 委託業別：學校
 採樣單位：台技水質環保科技檢驗室
 樣品基質：飲用水
 樣品編號：1060807-0434
 採樣地址：台北市內湖區環山路二段 100 號(行政大樓一樓健康中心內 飲水機)

報告編號：1060807-16採樣行程代碼：---
 報告日期：106.08.14
 採樣時間：106 年 08 月 07 日 10 時 33 分
 收樣時間：106 年 08 月 07 日 15 時 10 分
 聯絡人員：業務部

認可	檢 驗 項 目	檢 驗 結 果	檢 驗 方 法	培養起迄時間	備 註
	總 菌 落 數	88 CFU/mL	NIEA E203.56B	08/07 18:00~08/09 18:00	飲用水水質標準 為 100 CFU/mL 以下
*	大 腸 桿 菌 群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	08/07 21:50~08/08 19:50	飲用水水質標準 為 6 CFU/100mL 以下
	以 下 空 白				

備 註：1. 本報告共 10 頁，分離使用無效。
 2. 認可欄標示"*"者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。
 3. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。
 4. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。
 5. 檢驗項目總菌落數所使用培養基為 TGE Agar (DIFCO)，培養條件為 35±1℃、48±3 小時。
 6. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為 LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為 35±1℃、24±2 小時。
 7. 檢測項目總菌落數自中華民國 94 年 5 月 30 日修正飲用水水質標準法規後，便不再管制要求需小於 100 CFU/ml 以下，檢測目的僅供做為飲用水設備消毒性指標。


聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
 2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公 司 名 稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳 雅 泐

檢驗室主任：陳 慶 洲
 無機檢測類報告簽署人：陳 慶 洲
 H S I - 0 1

(Handwritten signature)

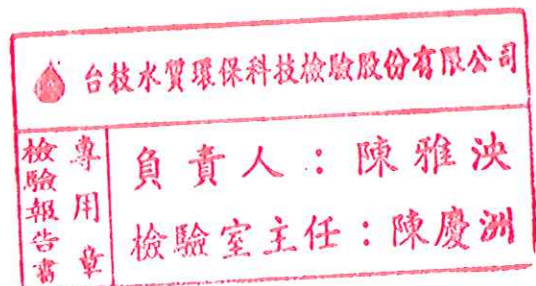



樣品檢驗報告書

委託單位：臺北市立麗山高級中學 報告編號：1060807-16 採樣行程代碼：---
 委託業別：學校 報告日期：106.08.14
 採樣單位：台技水質環保科技檢驗室 採樣時間：106 年 08 月 07 日 10 時 38 分
 樣品基質：飲用水 收樣時間：106 年 08 月 07 日 15 時 10 分
 樣品編號：1060807-0435 聯絡人員：業務部
 採樣地址：台北市內湖區環山路二段 100 號(南棟二樓西側 飲水機)

認可	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	培養起迄時間	備註
	總菌落數	<5 CFU/mL	NIEA E203.56B	08/07 18:00~08/09 18:00	飲用水水質標準為 100 CFU/mL 以下
*	大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	08/07 21:50~08/08 19:50	飲用水水質標準為 6 CFU/100mL 以下
	以下空白				

備註：1. 本報告共 10 頁，分離使用無效。
 2. 認可欄標示"*"者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。
 3. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。
 4. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。
 5. 檢驗項目總菌落數所使用培養基為 TGE Agar (DIFCO)，培養條件為 35±1℃、48±3 小時。
 6. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為 LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為 35±1℃、24±2 小時。
 7. 檢測項目總菌落數自中華民國 94 年 5 月 30 日修正飲用水水質標準法規後，便不再管制要求需小於 100 CFU/ml 以下，檢測目的僅供做為飲用水設備消毒性指標。


聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
 2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅泐

檢驗室主任：陳慶洲
 無機檢測類報告簽署人：陳慶洲
 H S I - 0 1

(Handwritten signature)

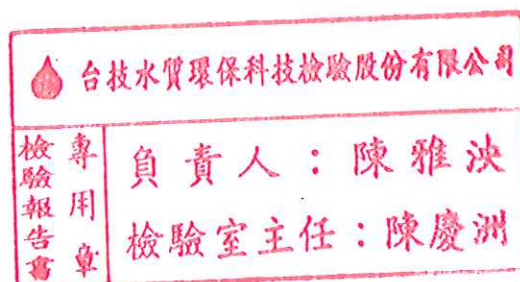



樣品檢驗報告書

委託單位：臺北市立麗山高級中學 報告編號：1060807-16 採樣行程代碼：---
 委託業別：學校 報告日期：106.08.14
 採樣單位：台技水質環保科技檢驗室 採樣時間：106 年 08 月 07 日 10 時 42 分
 樣品基質：飲用水 收樣時間：106 年 08 月 07 日 15 時 10 分
 樣品編號：1060807-0436 聯絡人員：業務部
 採樣地址：台北市內湖區環山路二段 100 號(南棟二樓東側 飲水機)

認可	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	培養起迄時間	備註
	總菌落數	<5 CFU/mL	NIEA E203.56B	08/07 18:00~08/09 18:00	飲用水水質標準 為 100 CFU/mL 以下
*	大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	08/07 21:50~08/08 19:50	飲用水水質標準 為 6 CFU/100mL 以下
	以下空白				

備註：1. 本報告共 10 頁，分離使用無效。

2. 認可欄標示"*"者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。
3. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。
4. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。
5. 檢驗項目總菌落數所使用培養基為 TGE Agar (DIFCO)，培養條件為 $35 \pm 1^\circ\text{C}$ 、 48 ± 3 小時。
6. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為 LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為 $35 \pm 1^\circ\text{C}$ 、 24 ± 2 小時。
7. 檢測項目總菌落數自中華民國 94 年 5 月 30 日修正飲用水水質標準法規後，便不再管制要求需小於 100 CFU/ml 以下，檢測目的僅供做為飲用水設備消毒性指標。


聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅決

檢驗室主任：陳慶洲
 無機檢測類報告簽署人：陳慶洲
 H S I - 0 1

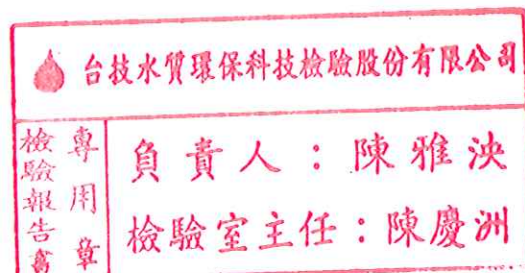



樣品檢驗報告書

委託單位：臺北市立麗山高級中學 報告編號：1060807-16 採樣行程代碼：——
 委託業別：學校 報告日期：106.08.14
 採樣單位：台技水質環保科技檢驗室 採樣時間：106 年 08 月 07 日 10 時 46 分
 樣品基質：飲用水 收樣時間：106 年 08 月 07 日 15 時 10 分
 樣品編號：1060807-0437 聯絡人員：業務部
 採樣地址：台北市內湖區環山路二段 100 號(南棟三樓東側 飲水機)

類別	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	培養起迄時間	備註
	總菌落數	<5 CFU/mL	NIEA E203.56B	08/07 18:00~08/09 18:00	飲用水水質標準為 100 CFU/mL 以下
*	大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	08/07 21:50~08/08 19:50	飲用水水質標準為 6 CFU/100mL 以下
	以下空白				

備註：1. 本報告共 10 頁，分離使用無效。

2. 認可欄標示"*"者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。
3. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。
4. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。
5. 檢驗項目總菌落數所使用培養基為 TGE Agar (DIFCO)，培養條件為 35±1℃、48±3 小時。
6. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為 LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為 35±1℃、24±2 小時。
7. 檢測項目總菌落數自中華民國 94 年 5 月 30 日修正飲用水水質標準法規後，便不再管制要求需小於 100 CFU/ml 以下，檢測目的僅供做為飲用水設備消毒性指標。


聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅泐

檢驗室主任：陳慶洲
 無機檢測報告簽署人：陳慶洲
 H S I - 0 1

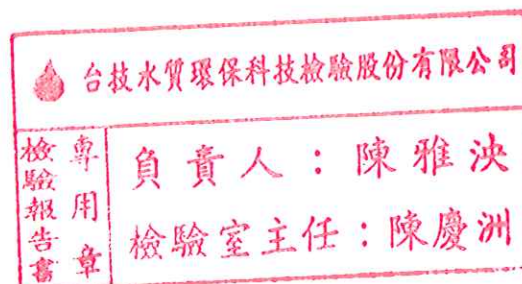



樣品檢驗報告書

委託單位：臺北市立麗山高級中學
委託業別：學校
採樣單位：台技水質環保科技檢驗室
樣品基質：飲用水
樣品編號：1060807-0438

報告編號：1060807-16採樣行程代碼：---
報告日期：106.08.14
採樣時間：106年08月07日10時50分
收樣時間：106年08月07日15時10分
聯絡人員：業務部

採樣地址：台北市內湖區環山路二段100號(南棟四樓東側 飲水機)

認可	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	培養起迄時間	備註
	總菌落數	<5 CFU/mL	NIEA E203.56B	08/07 18:00~08/09 18:00	飲用水水質標準為100 CFU/mL以下
*	大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	08/07 21:50~08/08 19:50	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
	以下空白				

備註：1. 本報告共10頁，分離使用無效。

2. 認可欄標示"*"者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。
3. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。
4. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。
5. 檢驗項目總菌落數所使用培養基為TGE Agar (DIFCO)，培養條件為35±1℃、48±3小時。
6. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為35±1℃、24±2小時。
7. 檢測項目總菌落數自中華民國94年5月30日修正飲用水水質標準法規後，便不再管制要求需小於100 CFU/ml以下，檢測目的僅供做為飲用水設備消毒性指標。

聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。


2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅泐

檢驗室主任：陳慶洲
無機檢測報告簽署人：陳慶洲
HSI-01

陳雅泐

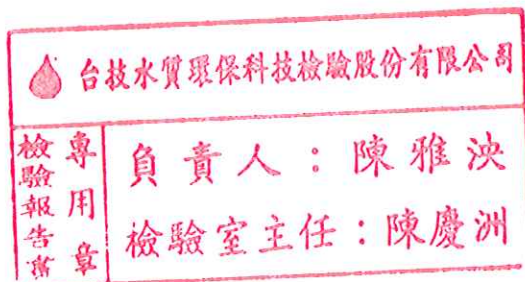



樣品檢驗報告書

委託單位：臺北市立麗山高級中學 報告編號：1060807-16 採樣行程代碼：---
 委託業別：學校 報告日期：106.08.14
 採樣單位：台技水質環保科技檢驗室 採樣時間：106 年 08 月 07 日 10 時 54 分
 樣品基質：飲用水 收樣時間：106 年 08 月 07 日 15 時 10 分
 樣品編號：1060807-0439 聯絡人員：業務部
 採樣地址：台北市內湖區環山路二段 100 號(中棟三樓東側 飲水機)

項	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	培養起迄時間	備註
	總菌落數	<5 CFU/mL	NIEA E203.56B	08/07 18:00~08/09 18:00	飲用水水質標準為 100 CFU/mL 以下
*	大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	08/07 21:50~08/08 19:50	飲用水水質標準為 6 CFU/100mL 以下
	以下空白				


備註：1. 本報告共 10 頁，分離使用無效。
 2. 認可欄標示"*"者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。
 3. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。
 4. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。
 5. 檢驗項目總菌落數所使用培養基為 TGE Agar (DIFCO)，培養條件為 35±1℃、48±3 小時。
 6. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為 LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為 35±1℃、24±2 小時。
 7. 檢測項目總菌落數自中華民國 94 年 5 月 30 日修正飲用水水質標準法規後，便不再管制要求需小於 100 CFU/ml 以下，檢測目的僅供做為飲用水設備消毒性指標。

聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
 2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅決

檢驗室主任：陳慶洲
 無機檢測報告簽署人：陳慶洲
 H S I - 0 1

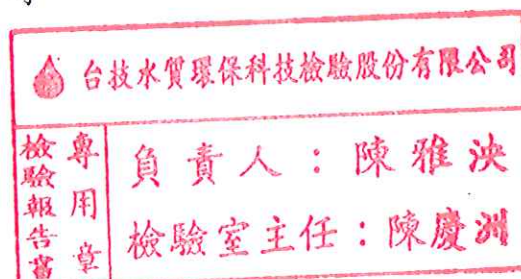



樣 品 檢 驗 報 告 書

委託單位：臺北市立麗山高級中學
 委託業別：學校
 採樣單位：台技水質環保科技檢驗室
 樣品基質：飲用水
 樣品編號：1060807-0440

報告編號：1060807-16採樣行程代碼：---
 報告日期：106.08.14
 採樣時間：106 年 08 月 07 日 10 時 58 分
 收樣時間：106 年 08 月 07 日 15 時 10 分
 聯絡人員：業務部

採樣地址：台北市內湖區環山路二段 100 號(中棟三樓西側 飲水機)

認可	檢 驗 項 目	檢 驗 結 果	檢 驗 方 法	培養起迄時間	備 註
	總 菌 落 數	<5 CFU/mL	NIEA E203.56B	08/07 18:00~08/09 18:00	飲用水水質標準 為 100 CFU/mL 以下
*	大 腸 桿 菌 群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	08/07 21:50~08/08 19:50	飲用水水質標準 為 6 CFU/100mL 以下
	以 下 空 白				

備 註：1. 本報告共 10 頁，分離使用無效。
 2. 認可欄標示"*"者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。
 3. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。
 4. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。
 5. 檢驗項目總菌落數所使用培養基為 TGE Agar (DIFCO)，培養條件為 35±1℃、48±3 小時。
 6. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為 LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為 35±1℃、24±2 小時。
 7. 檢測項目總菌落數自中華民國 94 年 5 月 30 日修正飲用水水質標準法規後，便不再管制要求需小於 100 CFU/ml 以下，檢測目的僅供做為飲用水設備消毒性指標。


聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
 2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公 司 名 稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳 雅 決

檢驗室主任：陳 慶 洲
 無機檢測報告簽署人：陳 慶 洲
 H S I - 0 1

(Handwritten signature)

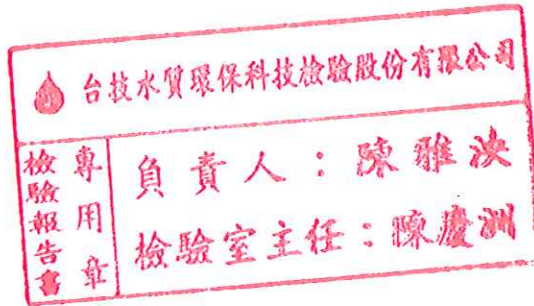



樣品檢驗報告書

委託單位：臺北市立麗山高級中學
 委託業別：學校
 採樣單位：台技水質環保科技檢驗室
 樣品基質：飲用水
 樣品編號：1060807-0441
 採樣地址：台北市內湖區環山路二段 100 號(中棟一樓西側 飲水機)

報告編號：1060807-16 採樣行程代碼：---
 報告日期：106.08.14
 採樣時間：106 年 08 月 07 日 11 時 02 分
 收樣時間：106 年 08 月 07 日 15 時 10 分
 聯絡人員：業務部

認可	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	培養起迄時間	備註
	總菌落數	<5 CFU/mL	NIEA E203.56B	08/07 18:00~08/09 18:00	飲用水水質標準為 100 CFU/mL 以下
*	大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	08/07 21:50~08/08 19:50	飲用水水質標準為 6 CFU/100mL 以下
	以下空白				


備註：1. 本報告共 10 頁，分離使用無效。
 2. 認可欄標示"*"者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告检测方法進行檢測。
 3. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。
 4. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。
 5. 檢驗項目總菌落數所使用培養基為 TGE Agar (DIFCO)，培養條件為 35±1℃、48±3 小時。
 6. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為 LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為 35±1℃、24±2 小時。
 7. 檢測項目總菌落數自中華民國 94 年 5 月 30 日修正飲用水水質標準法規後，便不再管制要求需小於 100 CFU/ml 以下，檢測目的僅供做為飲用水設備消毒性指標。

聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
 2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅泐

檢驗室主任：陳慶洲
 無機檢測類報告簽署人：陳慶洲
 H S I - 0 1

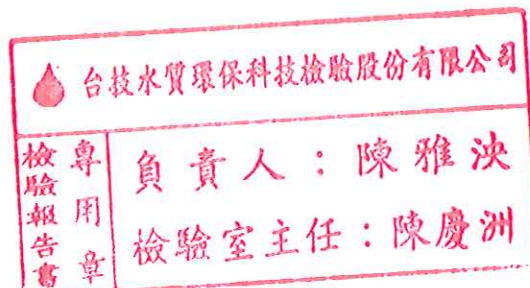



樣 品 檢 驗 報 告 書

委託單位：臺北市立麗山高級中學
 委託業別：學校
 採樣單位：台技水質環保科技檢驗室
 樣品基質：飲用水
 樣品編號：1060807-0442
 採樣地址：台北市內湖區環山路二段 100 號(中棟一樓東側 飲水機)

報告編號：1060807-16採樣行程代碼：---
 報告日期：106.08.14
 採樣時間：106 年 08 月 07 日 11 時 06 分
 收樣時間：106 年 08 月 07 日 15 時 10 分
 聯絡人員：業務部

項	檢 驗 項 目	檢 驗 結 果	檢 驗 方 法	培 養 起 迄 時 間	備 註
	總 菌 落 數	<5 CFU/mL	NIEA E203.56B	08/07 18:00~08/09 18:00	飲用水水質標準 為 100 CFU/mL 以下
*	大 腸 桿 菌 群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	08/07 21:50~08/08 19:50	飲用水水質標準 為 6 CFU/100mL 以下
	以 下 空 白				

備 註：1. 本報告共 10 頁，分離使用無效。
 2. 認可欄標示"*"者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。
 3. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。
 4. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。
 5. 檢驗項目總菌落數所使用培養基為 TGE Agar (DIFCO)，培養條件為 35±1℃、48±3 小時。
 6. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為 LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為 35±1℃、24±2 小時。
 7. 檢測項目總菌落數自中華民國 94 年 5 月 30 日修正飲用水水質標準法規後，便不再管制要求需小於 100 CFU/ml 以下，檢測目的僅供做為飲用水設備消毒性指標。


聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
 2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公 司 名 稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳 雅 泐

檢驗室主任：陳 慶 洲
 無機檢測報告簽署人：陳 慶 洲
 H S I - 0 1

(Handwritten signature)

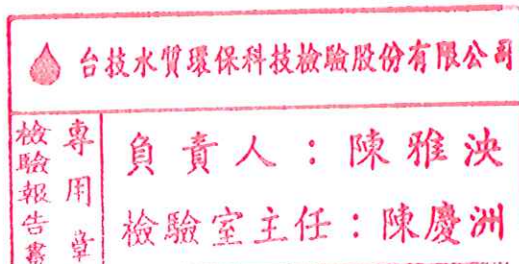



樣 品 檢 驗 報 告 書

委託單位：臺北市立麗山高級中學
 委託業別：學校
 採樣單位：台技水質環保科技檢驗室
 樣品基質：飲用水
 樣品編號：1060807-0443
 採樣地址：台北市內湖區環山路二段 100 號(一樓警衛室 飲水機)

報告編號：1060807-16採樣行程代碼：---
 報告日期：106.08.14
 採樣時間：106 年 08 月 07 日 11 時 11 分
 收樣時間：106 年 08 月 07 日 15 時 10 分
 聯絡人員：業務部

項	檢 驗 項 目	檢 驗 結 果	檢 驗 方 法	培養起迄時間	備 註
	總 菌 落 數	<5 CFU/mL	NIEA E203.56B	08/07 18:00~08/09 18:00	飲用水水質標準 為 100 CFU/mL 以下
*	大 腸 桿 菌 群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	08/07 21:50~08/08 19:50	飲用水水質標準 為 6 CFU/100mL 以下
	以 下 空 白				

備 註：1. 本報告共 10 頁，分離使用無效。
 2. 認可欄標示"*"者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。
 3. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。
 4. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。
 5. 檢驗項目總菌落數所使用培養基為 TGE Agar (DIFCO)，培養條件為 35±1℃、48±3 小時。
 6. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為 LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為 35±1℃、24±2 小時。
 7. 檢測項目總菌落數自中華民國 94 年 5 月 30 日修正飲用水水質標準法規後，便不再管制要求需小於 100 CFU/ml 以下，檢測目的僅供做為飲用水設備消毒性指標。

聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
 2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公 司 名 稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳 雅 決

檢驗室主任：陳 慶 洲
 無機檢測類報告簽署人：陳 慶 洲
 H S I - 0 1

陳慶洲

